


分煙システム

TABLE/COUNTER

PALCLEAN

標準型でショールーム、商談コーナーにも最適な
分煙システムです。

[メンテナンス時期お知らせタイマー]



ご使用開始後約3ヶ月で専用ランプが点滅を始め、約6ヶ月で点灯、停止します。
これは分煙機器の機能維持にかけないメンテナンス時期をお知らせするためのシステムです。

●ショールーム、商談コーナーにもマッチする
カラーを採用。

●標準タイプ/サークルプラズマタイプの2機種
をラインナップ。


●省エネ運転時の人感センサーを標準搭載。

●標準運転時38dBの低騒音。


●灰皿2個付天板もご用意しました

寸法/仕様

■テーブル

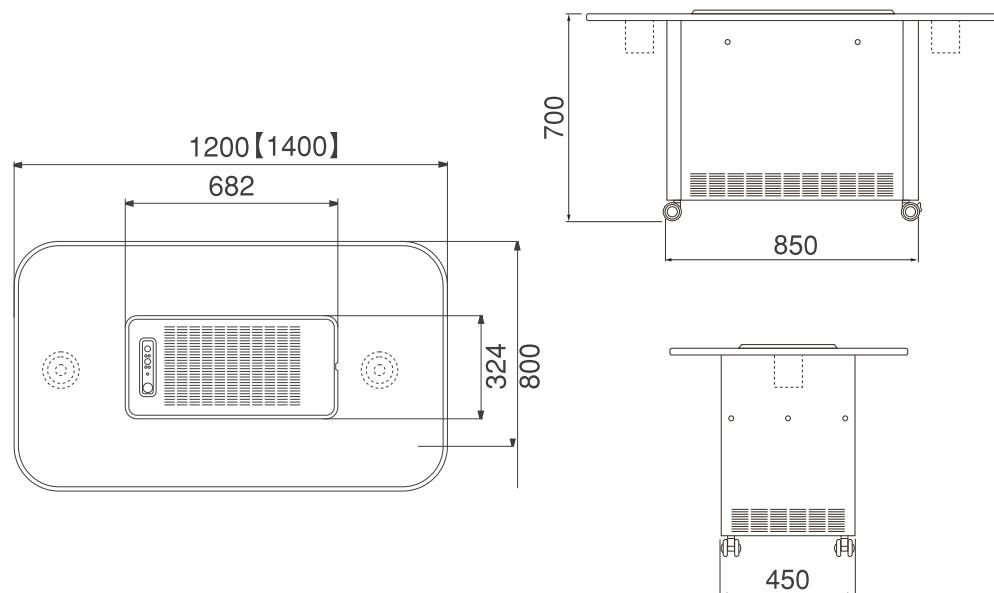

■カウンター

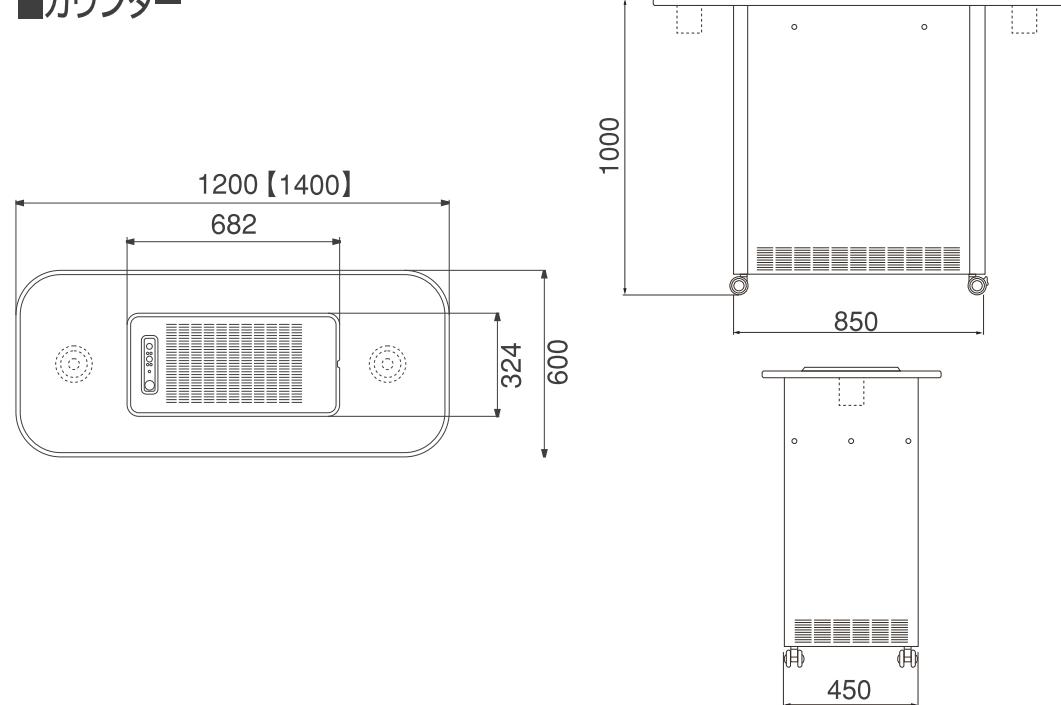

(単位mm) 図中の点線表示は灰皿付きの場合です。

■テーブル

品番	MKS-152RT		MKS-152RTP	
	MKS-152RTZ【灰皿付き】	二段式電気集じん方式	MKS-152RTPZ【灰皿付き】	サークルプラズマ脱臭、脱臭フィルタ
集じん方式		二段式電気集じん方式		
集じん効率[%] 計数法(0.3μm)※	強:92	標準:94		
脱臭方式	脱臭フィルタ		サークルプラズマ脱臭、脱臭フィルタ	
処理風量[m ³ /min]※	強:15	標準:13		
電源	AC100V	50/60Hz		
消費電力[W]	集じん運転 (50/60Hz)	強:65/75 標準:55/61	強:65/75 標準:55/61	強:65/75 標準:55/61
	脱臭運転	-	10/9	10/9
騒音[dB(A)]※	強:42/42 標準:38/38		強:42/42 標準:38/38	強:42/42 標準:38/38
材質		塗装鋼板		塗装鋼板
その他		人感センサ、プレフィルタ、電源コード(2.5m)		人感センサ、プレフィルタ、電源コード(2.5m)
製品質量[kg]	51 [53]		53 [55]	52 [53]

■カウンター

品番	MKS-152RC		MKS-152RCP	
	MKS-152RCZ【灰皿付き】	二段式電気集じん方式	MKS-152RCPZ【灰皿付き】	二段式電気集じん方式
集じん方式		二段式電気集じん方式		二段式電気集じん方式
集じん効率[%] 計数法(0.3μm)※	強:92	標準:94	強:92	標準:94
脱臭方式	脱臭フィルタ		脱臭フィルタ	サークルプラズマ脱臭、脱臭フィルタ
処理風量[m ³ /min]※	強:15	標準:13	強:15	標準:13
電源	AC100V	50/60Hz	AC100V	50/60Hz
消費電力[W]	集じん運転 (50/60Hz)	強:65/75 標準:55/61	強:65/75 標準:55/61	強:65/75 標準:55/61
	脱臭運転	-	-	10/9
騒音[dB(A)]※	強:42/42 標準:38/38		強:42/42 標準:38/38	強:42/42 標準:38/38
材質		塗装鋼板		塗装鋼板
その他		人感センサ、プレフィルタ、電源コード(2.5m)		人感センサ、プレフィルタ、電源コード(2.5m)
製品質量[kg]	52 [53]		54 [55]	

[]内の数字は灰皿付を示します。※弊社測定方法による
◎本体価格に、搬入工事費は含まれません。

! 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

●一酸化炭素などのガス成分は除去できませんので、換気をしてください。

●以下のようないくつかの場所には設置しないでください。

可燃性・導電性粉じんがある場所、引火性ガス・可燃性ガスが発生する場所、

油煙が発生する場所、絶縁性の高い粉じんがある場所、火気のある場所、

雨水や水などかかる恐れのある場所。

●吸入口や吹出口をふさがないでください。

●吸入口にたばこの灰や吸殻を入れないでください。

●補用パーツは必ず当社指定品を使用してください。

メンテナンス契約を
お結びください

分煙システムはメンテナンスが必要です。ミドリ安全ではお客様からのメンテナンスのご依頼に、すみやかにお応えできるサービス体制を整えています。年間のメンテナンス契約を結んでいただきますと、定期的に（平均的なメンテナンスサイクルは2ヶ月に1回）お伺いし、洗浄およびメンテナンスを実施させていただきます。どうぞ、お気軽にお申し付けください。メンテナンスのお問い合わせは、お買い求めになった取扱店または取扱説明書記載の「お客様相談窓口」までご相談ください。

◎お客様ご相談窓口：フリーダイヤル0120-51-2075

保証書に関する
お願い

◎商品には保証書を添付しております。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、保証書の購入年月日・取扱店名等の記入もれがありますと無効となります。

◎業務用分煙機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。

◎管理番号は安全保障上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体に管理番号が記載されているか、また、保証書記載の管理番号と一致しているかお確かめください。